

Утверждаю
Директор филиала
АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске
Колупаев К.В.
«23» 08 2016 г

Техническое задание
Монтаж системы вентиляции АБК-4/АБК-2/АБК-1, филиала АО Клевер.

Заказчик: филиал АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске

Адрес работ: Ростовская область г. Морозовск ул. Карла Маркса, 11.

1. Наименование выполняемых работ:

№	Наименование работ(АБК-4 1 этаж, м/ж сан.узлы(рабочий чертеж прилагается))	Ед.изм	Количество
1	Монтаж воздуховода ф160	пог.м	32
2	Монтаж фасонных частей	шт	22
3	Монтаж вентилятора Вентс ВК200 220В	шт	2
4	Обустройство проходов через окно	шт	2
5	Монтаж врезки ф160/160(круглая)	шт	8
6	Монтаж анемостата	шт	8
7	Демонтаж/монтаж потолка «Армстронг»(при необходимости)	комплект	2
8	Обустройство отверстий в потолке «Армстронг»	шт	10
№	Наименование работ (АБК-2 столовая)	Ед.изм	Количество
1	Увеличение высоты воздуховода ф160	Пог.м	6
№	Наименование работ (АБК-1 сан.узел)	Ед.изм	Количество
1	Увеличение высоты воздуховода ф160	Пог.м	4
Материалы			
1	Вентилятор Вентс ВК200 220В	шт	2
2	Отвод 90 ф160 (оцинк.)	шт	6
3	Воздуховод ф160 (оцинк.)	пог.м	44
4	Врезка ф160/160(круглая, оцинк.)	шт	8
5	Анемостат пластик ф160	шт	8
6	Заглушка ф160 (оцинк.)	шт	2
7	Хомут для воздуховода ф160 с уплотнением М8	шт	32
8	Шпилька М8	м	32
9	Зонт вентиляционный ф160 (оцинк.)	шт	2
10	Переход ф200х160	м	4

2. Работы проводить согласно требованиям следующих нормативных документов:

- ПУЭ, ПТЭЭП;
- Правила пожарной безопасности;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СП 60.133330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- ГОСТ 14918-80.

3. Подрядчик выполняет работы с соблюдением всех соответствующих норм и правил охраны труда.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта строительными материалами, технологическим оборудованием в соответствии с сметно-финансовым расчетом, предоставленным подрядчиком и Перечнем нормативно-технических документов. Завоз материала осуществляется через проходную завода и фиксируется печатью и подписью на накладных М15 охранным предприятием и представителем АО

Клевер. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в результате производства работ. Подрядчику необходимо предусмотреть, что работы будут выполняться на высоте, так же учесть то, что наружный фасад имеет покрытие – сайдинг. Подрядчик обязан обеспечить на рабочей площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, нести все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происшедшими с работниками Подрядчика по его вине.

Подрядчик несет ответственность и не вознаграждается за изменение объемов работ. В связи с вышеперечисленным рекомендуется присутствие представителя подрядной организации для совместного осмотра и замеров объемов работ с составлением двухстороннего акта, а так же наиболее полного выполнения обязательств по договору подряда без судебных тяжб.

4. Требования к документации:

По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику техническую документацию (паспорта) на смонтированные вытяжные вентиляции.

Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту <klm008224@kleverltd.ru> (Плешаков Александр Александрович).

Разработал:
Главный энергетик
Согласовано:
Технический директор

Главный инженер




С.А. Гнедко

С.В. Макеев

В.П. Шкондин

Рабочий чертеж системы вентиляции
АБК-4 1этаж, м/ж сан.узлы

Рабочий чертеж системы вентиляции АБК-4 1этаж, м/ж сан.узлы

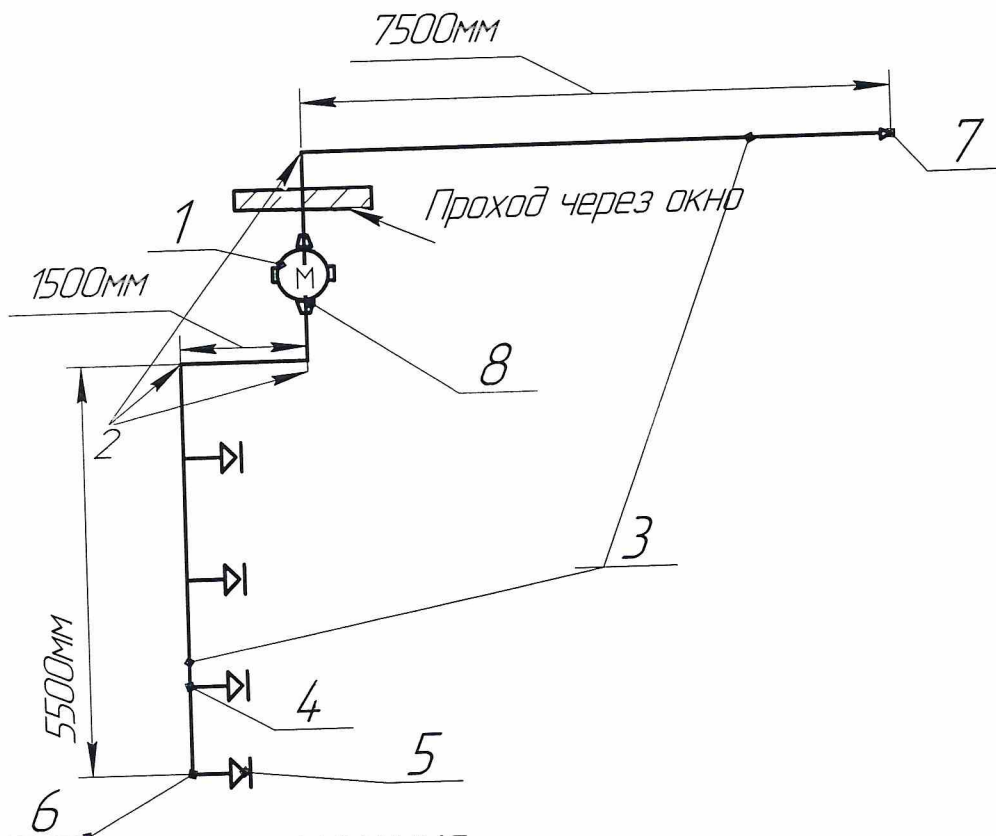

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. Вентилятор Вентс ВК200 220В
2. Отвод 90 ф160 (оцинк.)
3. Воздуховод ф160 (оцинк.)
4. Врезка 160/160(круглая, оцинк.)
5. Анемостат пласт. ф160
6. Заглушка ф160 (оцинк.)
7. Зонт вентиляционный ф160 (оцинк.)
8. Переход ф200x160(оцинк.)

Рабочий чертеж системы вентиляции АБК-4 1этаж, м/ж сан.узлы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гнедко С.А.	21.07.20	
Пров.		Шкандин В.П.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1